



"ZP - istniejące"

Istn. TB

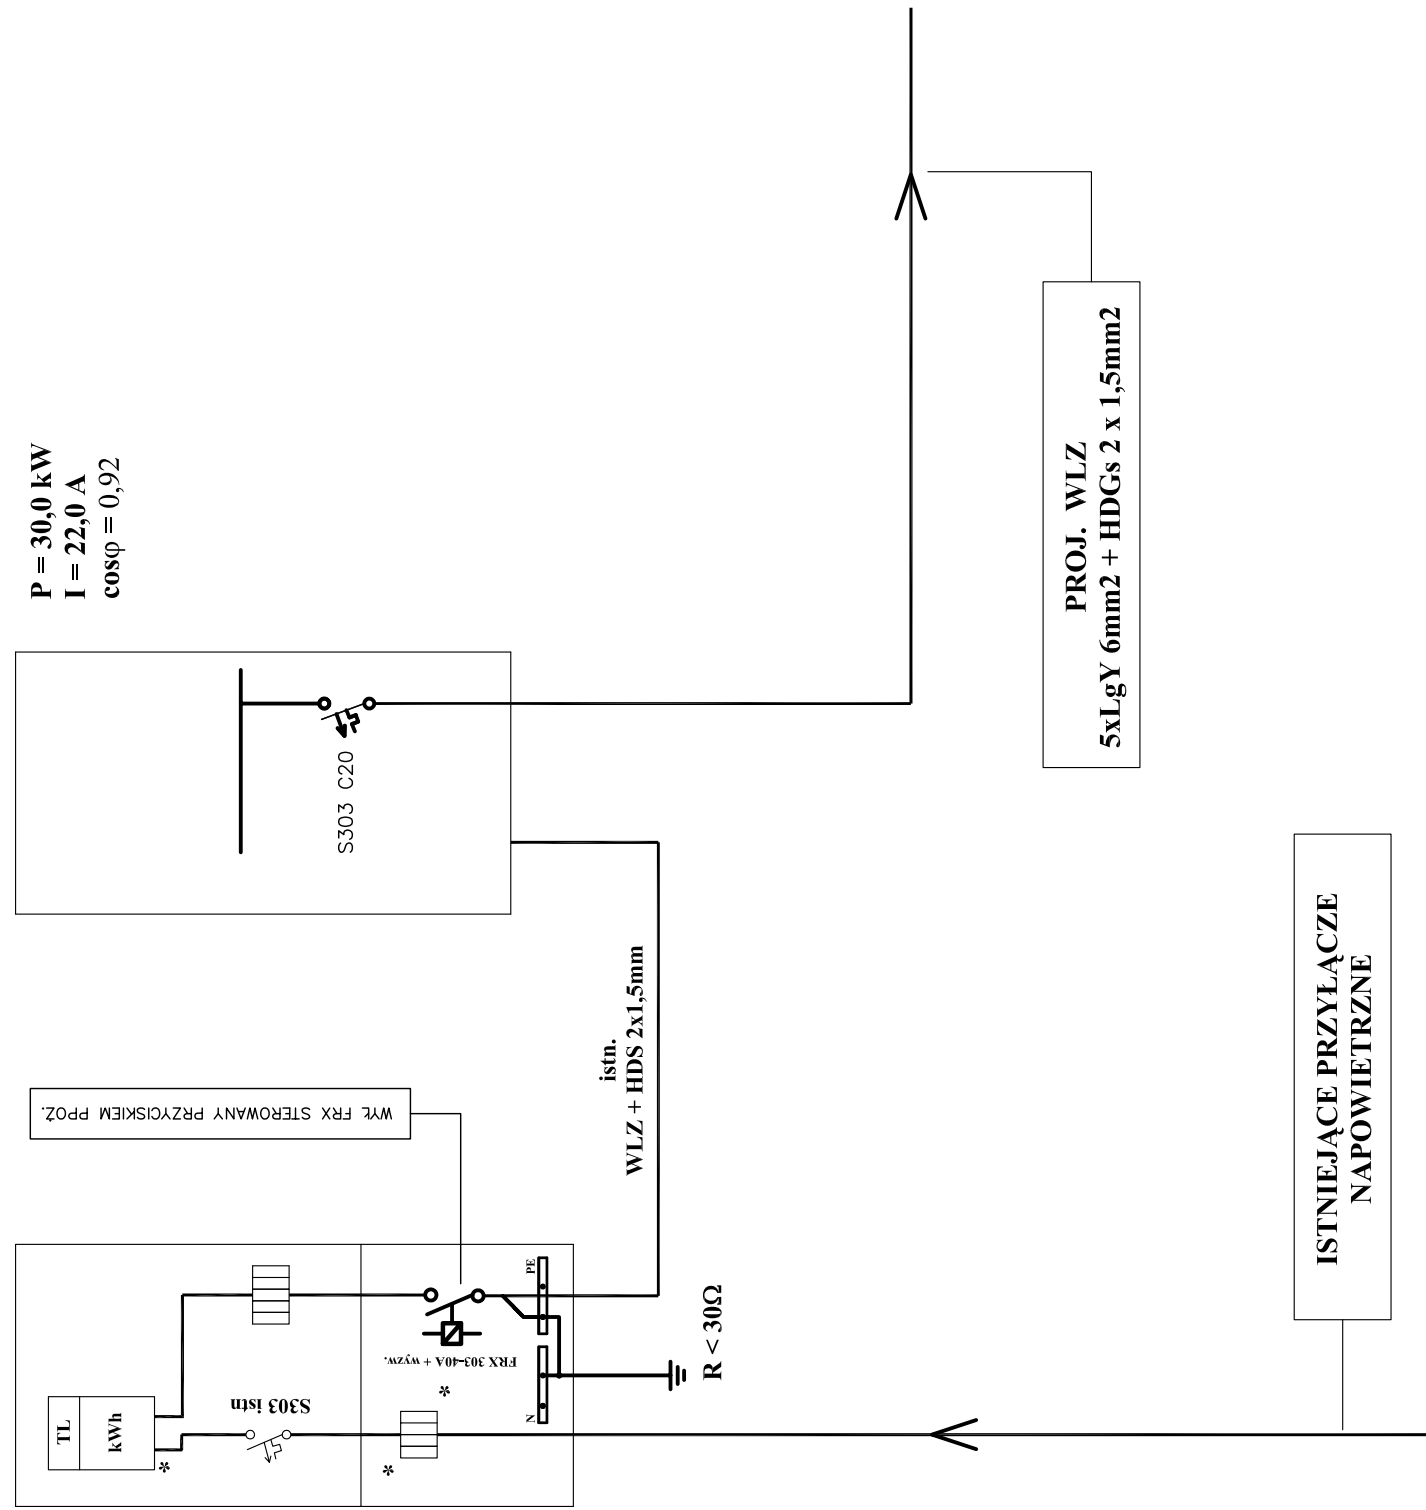

Rozdział systemów ochrony włączu pomiarowym ZPP-1



System ochrony:

Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C w zakresie sieci, oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe - po stronie instalacji odbiorcy.

Uwagi:

- 1. Przewidzieć punkt rozdziału PEN w złączu pomiarowym "ZPP-1" po stronie odbiorcy.
- 2. Na przewody zaprasować końcówki kablowe.
- 3. Zabezpieczenie przedlicznikowe dostępne bez ściągania obudowy.

* Obudowy przystosowane do plombowania.

USŁUGI - HANDEL mgr inż. Maciej Szwagierczak Gierlachów 86 27-600 Sandomierz NIP : 864-163-12-01, Regon: 2924655050		Nr Rys. E1
Inwestor:	Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów	
Temat:	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnią.	
Nazwa rys.:	ROZDZIELNICA "TA" - SCHEMAT IDEOWY	
Obiekt:	Faza: Projekt budowlany	Data: 04.2013 Skala
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko: Nr upr: Podpis:
elektryczna	Projektant	mgr inż. Dariusz Mączka PDK/0095/POOE/06
elektryczna	Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Kowalski PDK/0212/PWOE/09