


RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

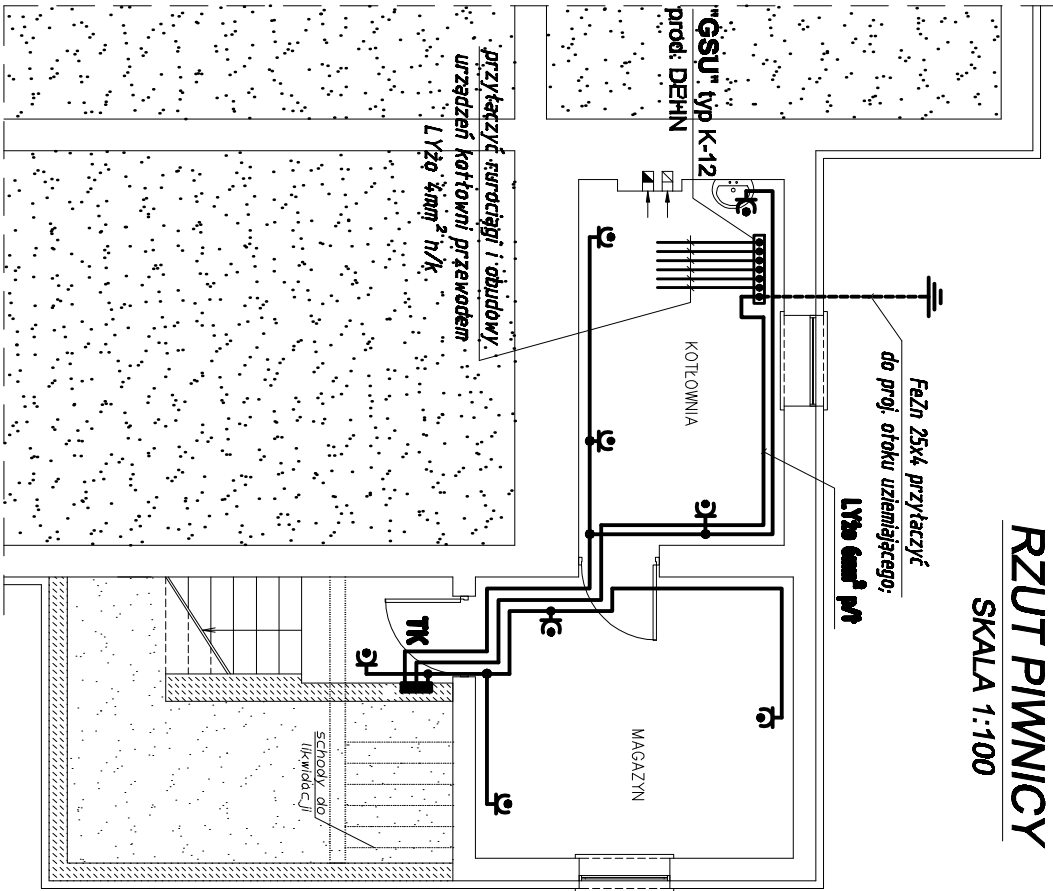

OZNACZENIA:

⌚ - gniazdo wtyczkowe p/t z klapką bryzgoszczelną, 16A/250V, IP44 ;

UWAGI:

1. Projektowane instalacje gniazd wykonac p/t przewodami elektroenergetycznymi YDYpżo 3x2,5mm².
2. Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości ok. 1m od podłoża.
3. W pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci instalować osprzet bryzgoszczelny IP44.
4. Układ pracy TN-S.

>> ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Inwestor: GMINA BOJANÓW ul. PARKOWA 4 37-433 BOJANÓW	Obiekt:	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ I GOK W BOJANOWIE		
	Adres:	DZ. NR EWID. 1138 BOJANÓW		
Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI GNIAZD - piwnice				
PROJEKTANCI	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.: 8 Skala: 1:100
inż. Adam HARA	230/TBG/94		11/2010	
mgr inż. Marek Walras			11/2010	