


— — — - uziom poziomy FeZn 25x4

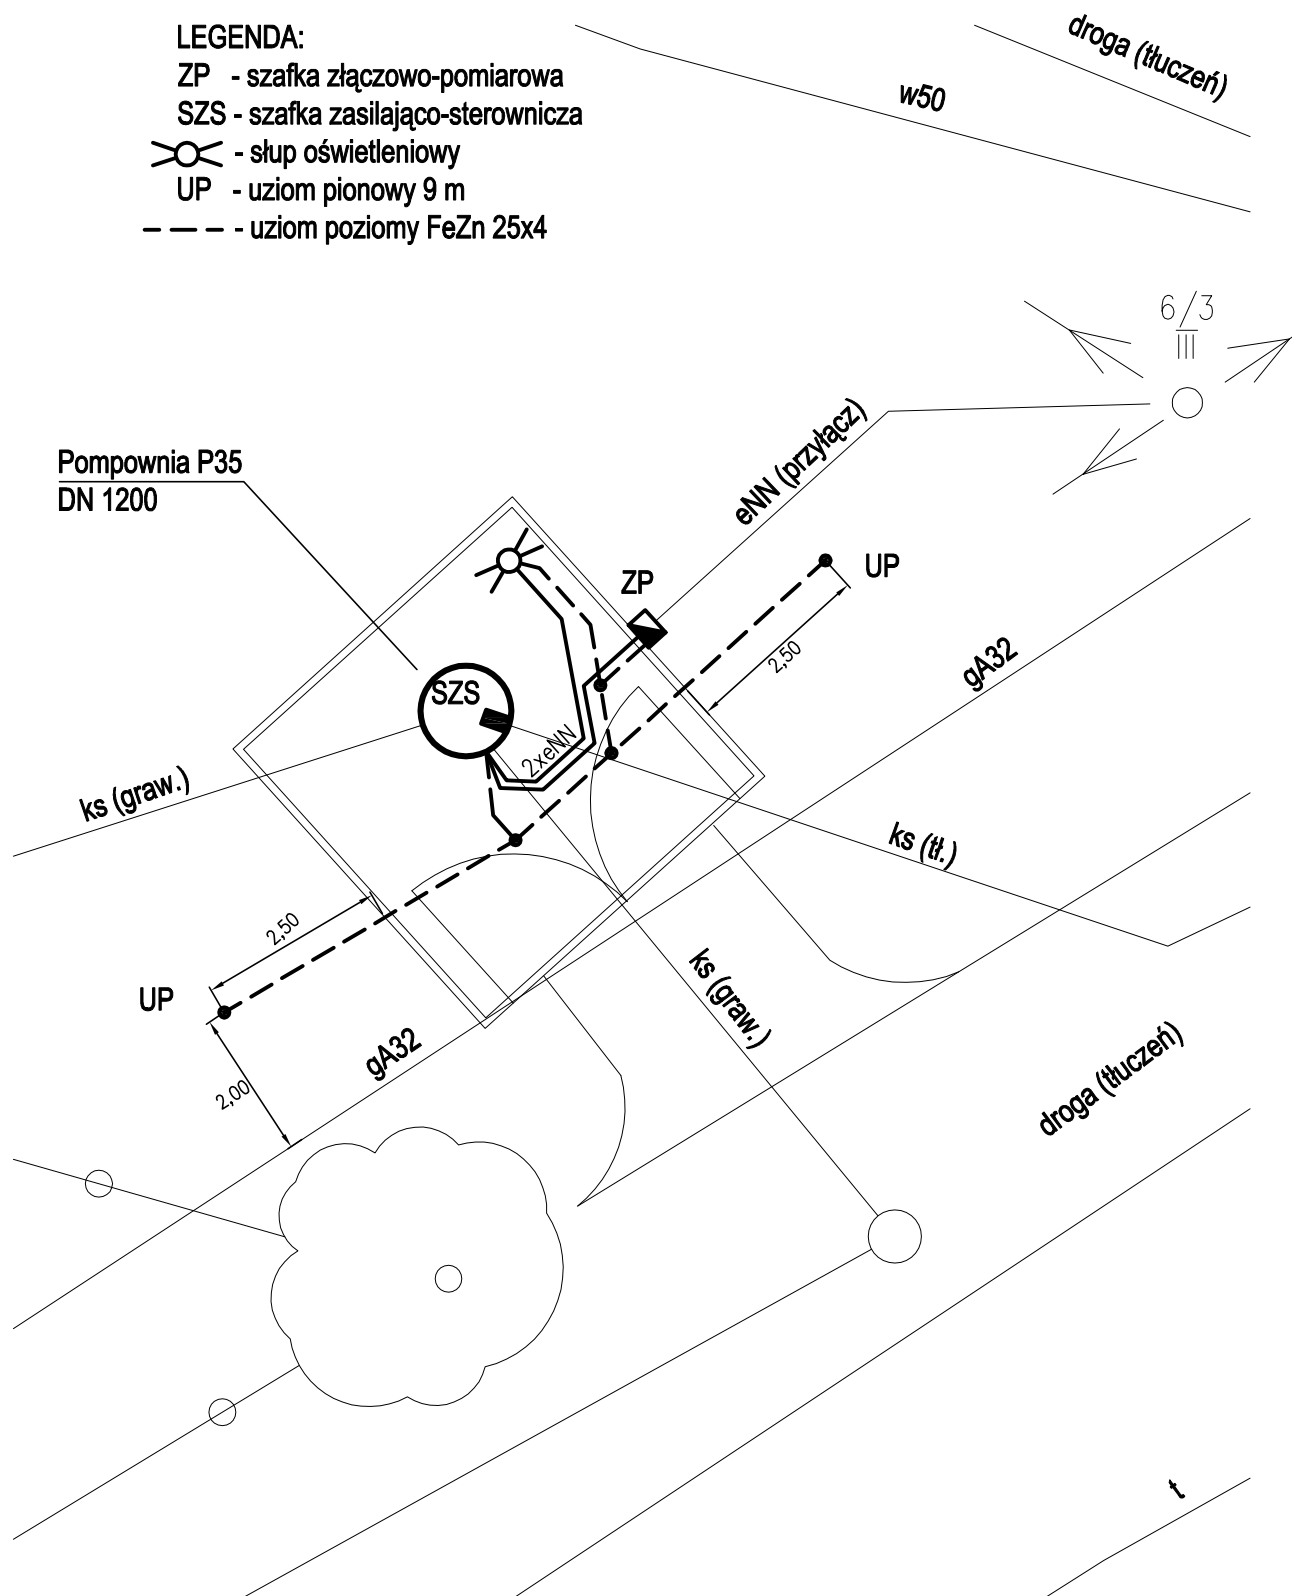

| | | | |
|---|--|------------------|------------------------------|
| Rew. 00 | | | |
| Nr rewizji | Opis rewizji | Data rewizji | |
|  <p style="text-align: center;">CENTRUM TECHNIKI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO EKOTECHNIKA Spółka z o.o., ul.Srebrna 16, 00-810 Warszawa</p> | | | |
| INWESTOR: | Gmina Bojanów Urząd Gminy Bojanów, ul.Parkowa 5, 37-433 Bojanów | | |
| OBIEKT: | Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany i Bojanów w Gminie Bojanów | | |
| NAZWA RYS. | Pompownia P35 – Rozmieszczenie urządzeń | | |
| Główny Projektant | | | BRANZA: ELEKTRYCZNA |
| Projektował | mgr inż. Piotr WŁODYKA | PDK/0029/P00E/03 | STADIUM: Proj. wykonawczy |
| Opracował | | | SKALA: 1:100 |
| Opracował | | | DATA: XI 2008 |
| Sprawdził | | | NR RYS. 139K/K/P35-E-02 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis NR REW.: 00 |