



INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PRZEPOMPOWNE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ՀԱՅԿԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱ

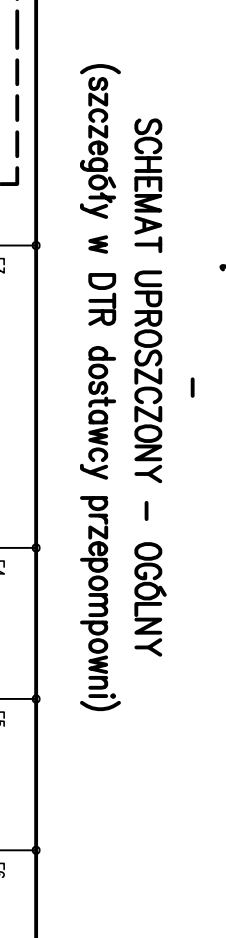

–
SCHEMAT UPROSZCZONY – OGÓLNY
(szczegóły w DTR dostawcy przepompowni)

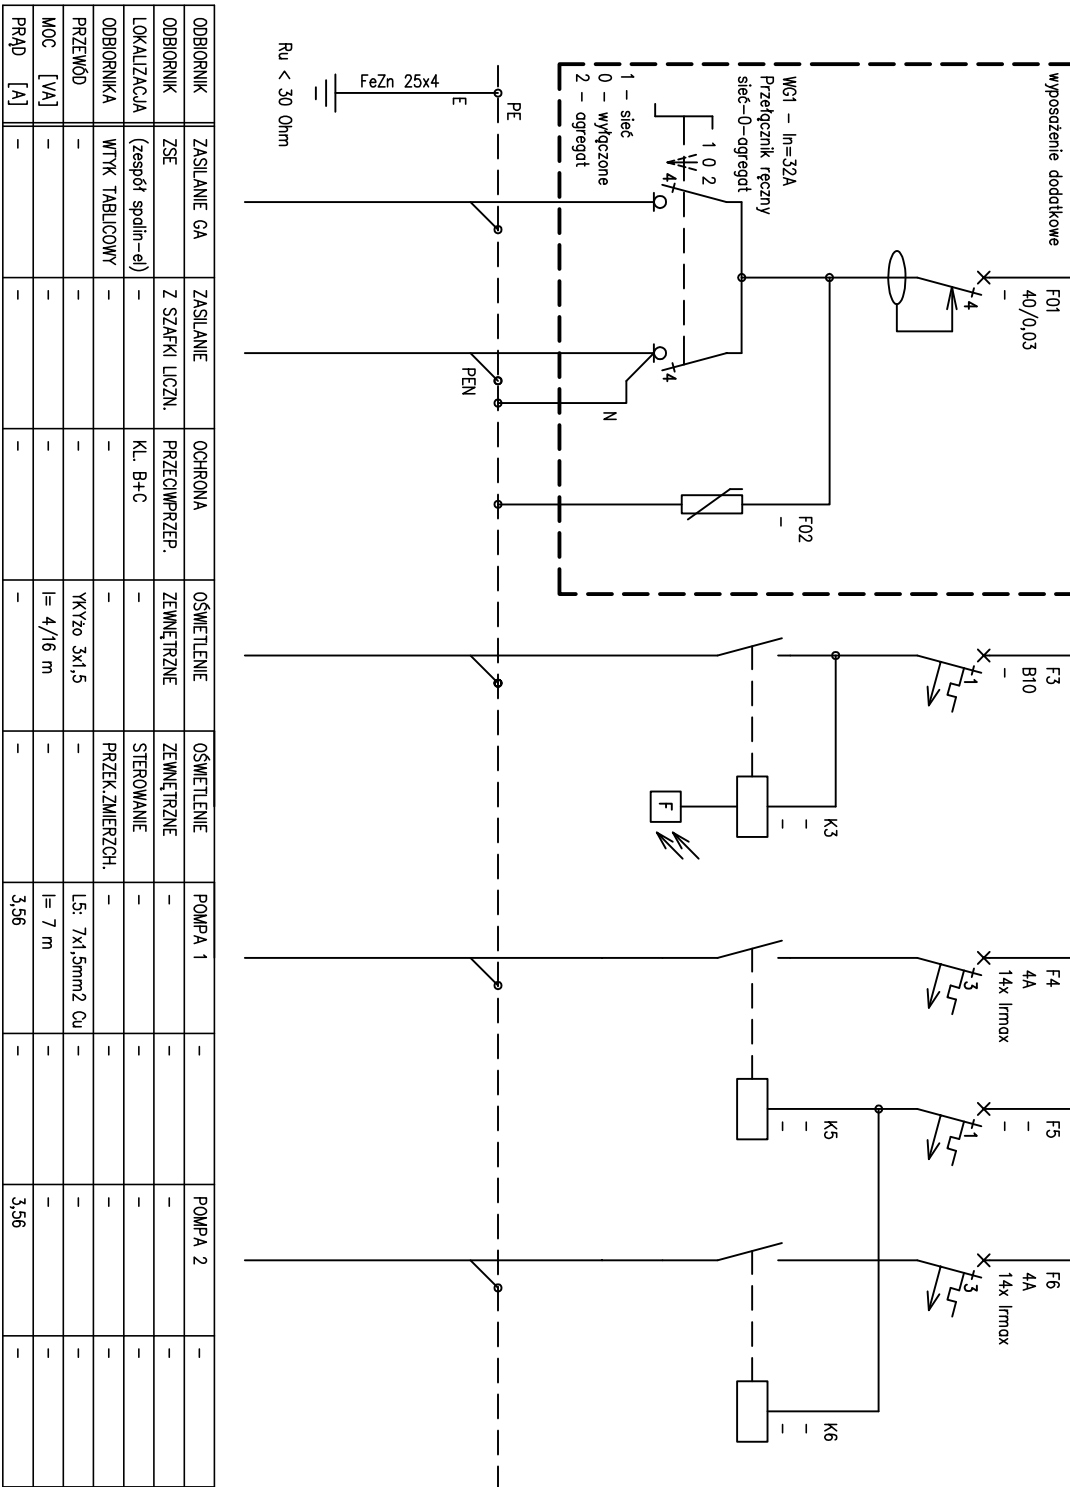

ODBIORNIK	ZASILANIE GA	ZASILANIE	OCHRONA	OŚWIELENIENIE	OŚWIELENIENIE	POMPA 1	-	POMPA 2	-
ODBIORNIK	ZSE	Z SZAFKI LICZNI.	PRZECIWPŁYW.	ZENNYE TRIZNE	ZENNYE TRIZNE	-	-	-	-
LOKALIZACJA	(zespół społn-eł)	-	KL. B+C	-	STEROWANIE	-	-	-	-
ODBIORNIKA	WTRZY TABLICOWY	-	-	-	PRZEKŁ. ZMIERZCH.	-	-	-	-
PRZEWOD	-	-	-	-	-	L5: 7x1,5mm2 Cu	-	-	-
MOC [VA]	-	-	-	-	-	I= 7 m	-	-	-
PRĄD [A]	-	-	-	-	-	3,56	-	3,56	-

L4 - YKYzo 5x16mm2; l= 7/15 m

System sieciowy:
TN-C do szafki złączkowo-pomiarowej
TN-S instalacja elektryczna