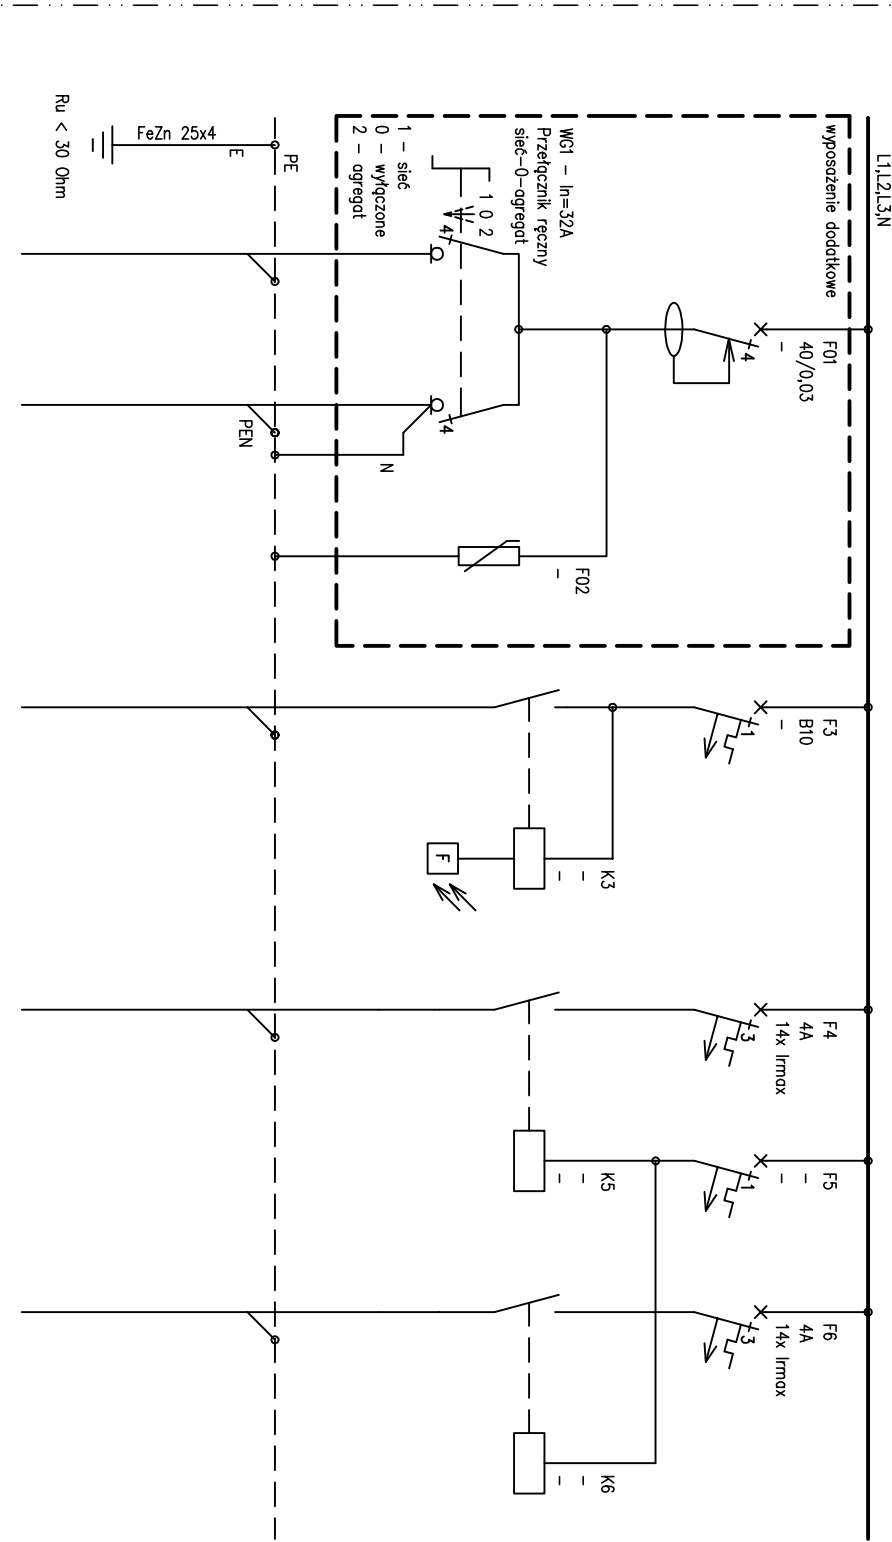


INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PRZEPOMPOWNI

[illegible]

ODBIORNIK	ZASILANIE GA	ZASILANIE	OCIEPIONA	OSWIETLENIE	OSWIETLENIE	POMPA 1	-	POMPA 2	-
ODBIORNIK	ZSE	Z SZAFKI LICZN.	PRZECIWPZEP.	ZENWIETRZNE	ZENWIETRZNE	-	-	-	-
LOKALIZACJA	(zespół spolin-eł)	-	KL. B+C	-	STEROWANIE	-	-	-	-
ODBIORNIKA	WTK TABLICOWY	-	-	-	PRZEC.ZMIERZCH.	-	-	-	-
PRZEWOD	-	-	-	YK750 3x1,5	-	L4: 7x1,5mm2 Cu	-	-	-
MOC [VA]	-	-	-	l= 2/10 m	-	l= 7 m	-	-	-
PRĄD [A]	-	-	-	-	-	3,56	-	3,56	-

$$R_u < 30 \text{ Ohm}$$

L3 - YKYzo 5x16mm2; l = 3/11 m

•

System sieciowy:
TN-C do szafki złączowo-pomiarowej
TN-S instalacja elektryczna

Techniki Budownictwa Komunalnego	
Mika z o.o., ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa	
Gmina Bojanów	
Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-000 Bojanów	
Inicjatywa Budowa i Rozwój w Gminie Bojanów	
Innowacja P25 – Schemat zastępczy	
Dotyczy	PdK/0029/P00E/03
Istnieje od 1921 r.	
Opis	Nr uprawnień