
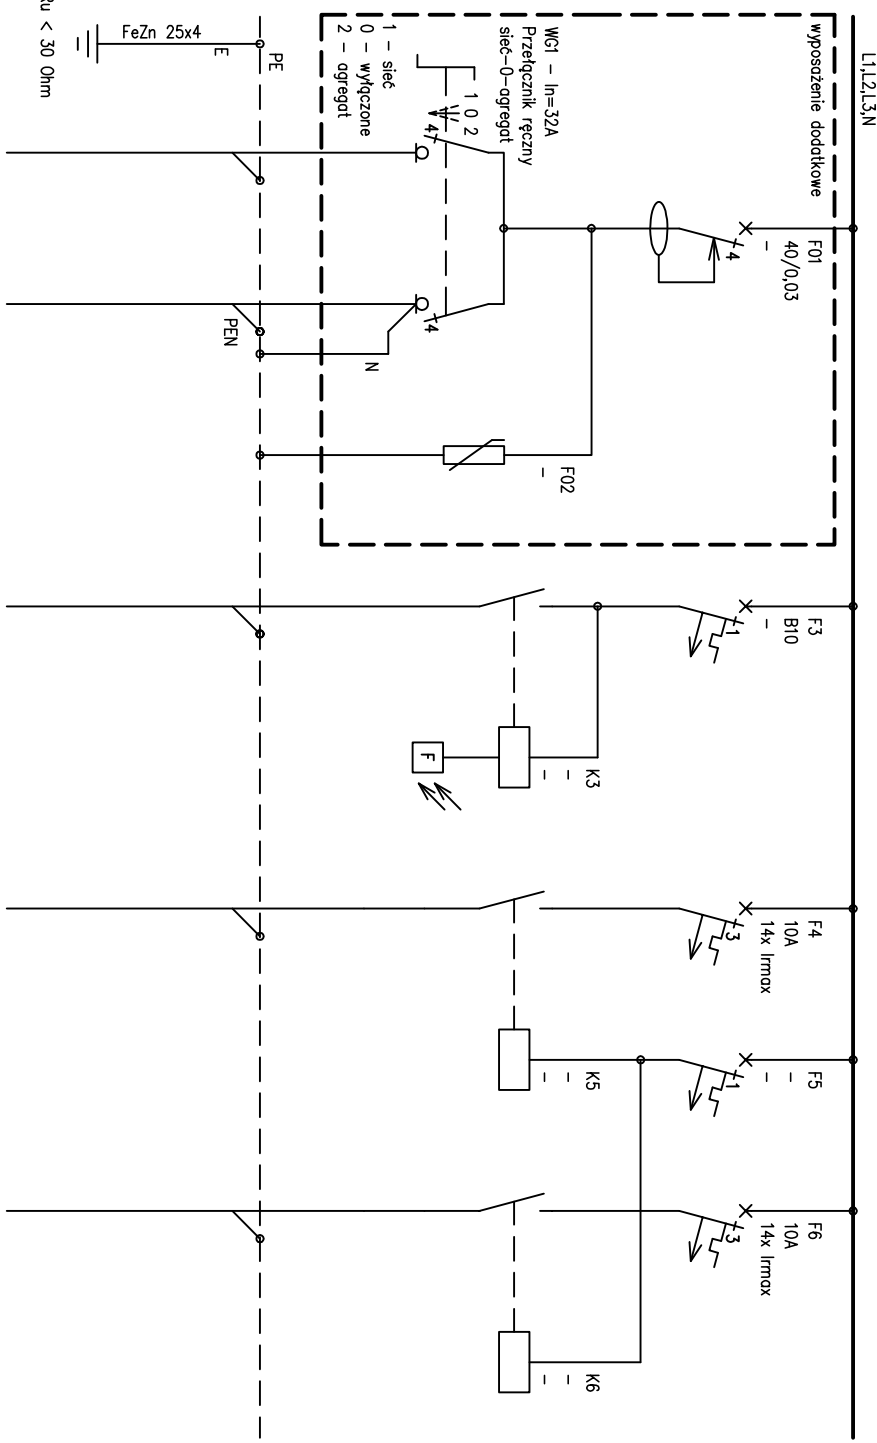


INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PRZEPOMPOWNI

SECRET - EYES ONLY - NO DISSEMINATION



ODBIORNIK	ZASILANIE GA	ZASILANIE	OCIEPIONA	OSMIETLENIE	OSMIETLENIE	POMPA 1	-	POMPA 2	-
ODBIORNIK	ZSE	Z SZAFKI LICZN.	PRZECIWPZEP.	ZENIETRZNE	ZENIETRZNE	-	-	-	-
LOKALIZACJA	(zespół spóln- eł)	-	KL. B+C	-	STEROWANIE	-	-	-	-
ODBIORNIKA	WTRYK TABLICOWY	-	-	-	PRZEK.ZMIERZCH.	-	-	-	-
PRZEWOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOC [VA]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRĄD [A]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 $R_u < 30 \text{ Ohm}$ $R_{\text{in}} < 30 \text{ Ohm}$ $\underline{l=1,5m}$

L3 - YKYzo 5x16mm2; l= 3/11 m

STOP.

Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

W Gminie Bojanów

Data rewizji
EKOTECHNIKA
Szawa
ojanów ny i Bojanów
BRAZOWE ELEKTRYCZNA
SPRĄDKI: wykonawczy
SOŁEK: -
DATY: XI 2008
NR PRZ.: 139K/K/P22-E-01
NR KRYT.: 00