



INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PRZEPOMPOWNI

1. **התאגדות** – תאגדות המיועדות לניהול עסקאות מסחריות, כגון:



–
SCHEMAT UPROSZCZONY – OGÓLNY
(szczegóły w DTR dostawcy przepompowni)

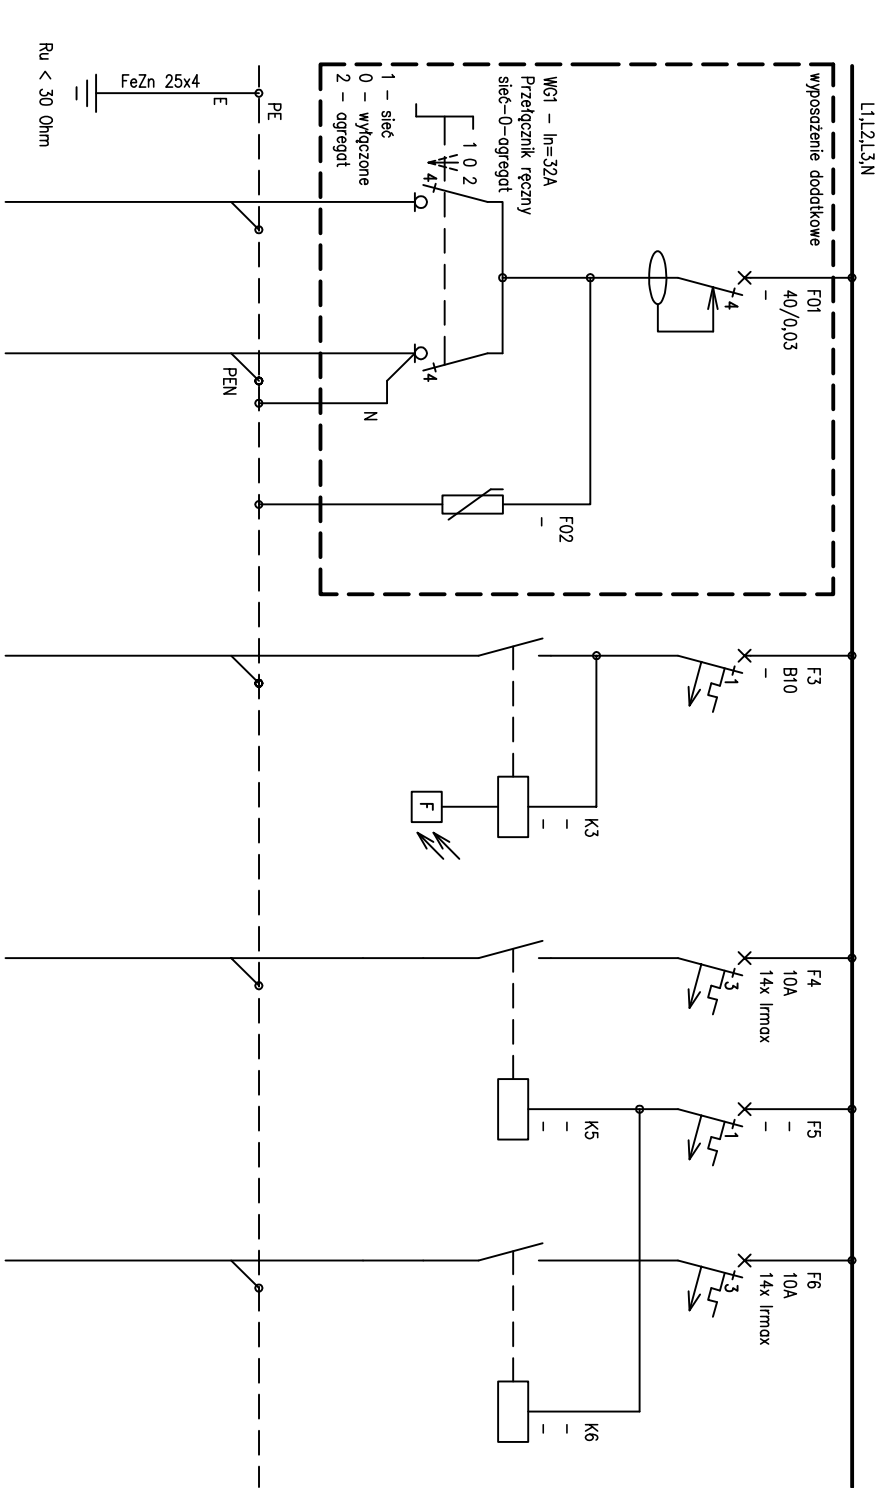

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---|---------|---|
| ODBIORNIK | ZASILANIE GA | ZASILANIE | OCHRONA | OŚWIELENIENIE | OŚWIELENIENIE | POMPA 1 | - | POMPA 2 | - |
| ODBIORNIK | ZSE | Z SZAFKI LICZNI. | PRZECIWPŁYW. | ZENIWIĘTRZNE | ZENIWIĘTRZNE | - | - | - | - |
| LOKALIZACJA | (zespół spólny-ej) | - | KL. B+C | - | STEROWANIE | - | - | - | - |
| ODBIORNIKA | WTRYK TABLICOWY | - | - | - | PRZEKŁ. ZMIERZCH. | - | - | - | - |
| PRZEWOD | - | - | - | YK750 3x1,5 | - | L4: 7x1,5mm ² Cu | - | - | - |
| MOC [VA] | - | - | - | I = 5/13 m | - | I = 7 m | - | - | - |
| PRĄD [A] | - | - | - | - | - | 6,5 | - | 6,5 | - |

L3 - YKYzo 5x16mm2; l= 6/14 m

System sieciowy:
TN-C do szafki złączowo-pomiarowej
TN-S instalacją elektryczną

| | | |
|-----|---------------------|--|
| YKA | PDK /0029 /POOE /03 | |
| | listyje od 1951 | |
| | Nr uprawnien | |